


**Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 mit
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen,
Rückläufiger Stoß bei einlagiger Abdichtung,
Wasserbeanspruchung: W2.1-E – drückendes Wasser ≥ 3 m**

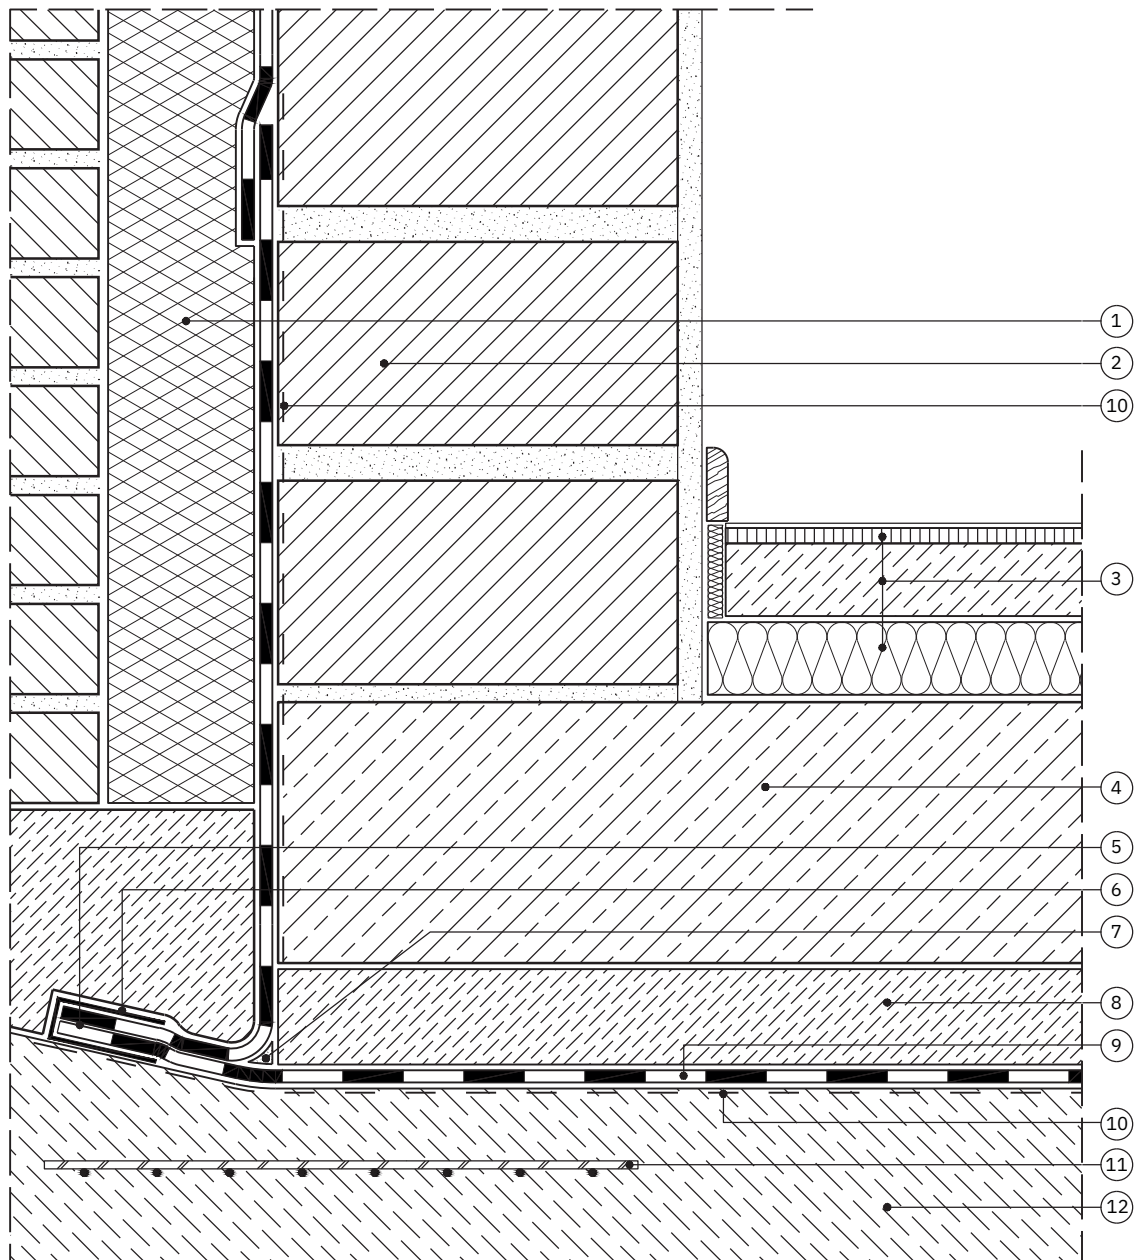

- | | |
|--|--|
| ① Perimeterdämmung | ⑦ Hohlkehle |
| ② Kelleraußenwand | ⑧ Schutzbeton |
| ③ Fußbodenaufbau | ⑨ Elastomerbitumenschweißbahn mit PV-Einlage |
| ④ Bodenplatte | ⑩ Kaltbitumenvoranstrich |
| ⑤ Rückläufiger Stoß,
Überdeckung = Lagenzahl x 100 + 200 mm | ⑪ Bewehrung |
| ⑥ Schutzkappe, z. B. PYE PV 200 DD | ⑫ Sauberkeitsschicht |